Primer vgradnje • Mere

Tloris

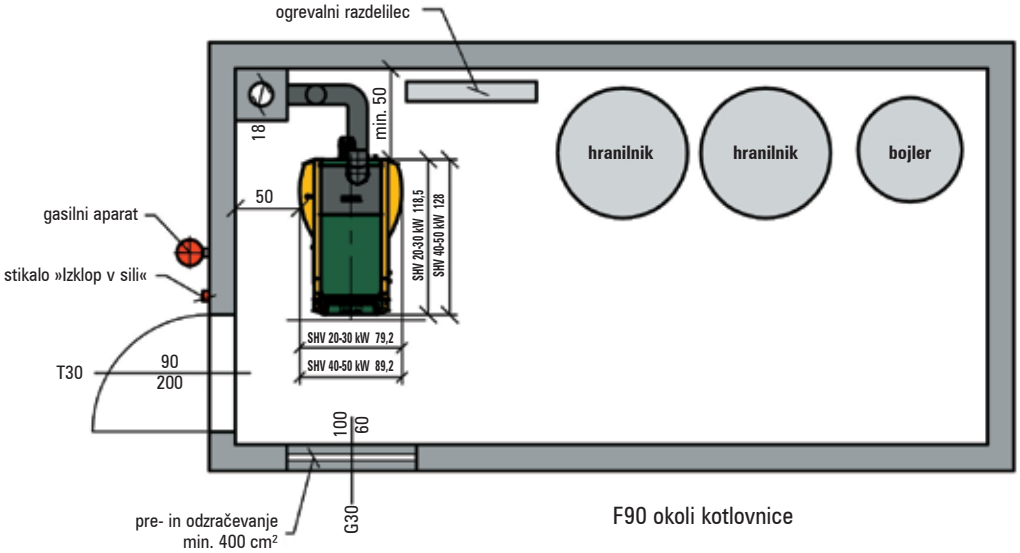

F90 okoli kotlovnice

vse mere so v cm

Tip SHV 20 – 30 kW

1 priključek predtok ¾″
2 priključek povratni vod ¾″
3 polnjenje oz. praznjenje
4 termična varovalka ½″

Višina priključka dimne cevi s kolenom: 1.750 mm

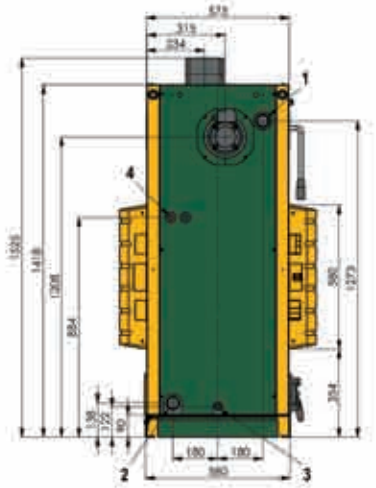

Naris

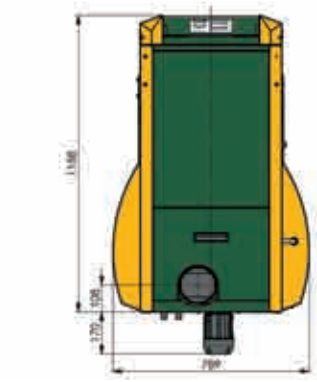

Tloris

Tip SHV 40 – 50 kW

1 priključek predtok ¾″
2 priključek povratni vod ¾″
3 polnjenje oz. praznjenje
4 termična varovalka ½″

Višina priključka dimne cevi s kolenom: 1.850 mm

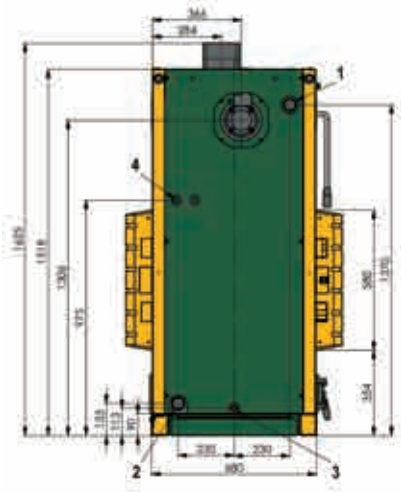

Za postavitev v razstavljenem stanju je treba predvideti odprtino vrat širine 80 × 180 cm. Pri postavitvi v sestavljenem stanju 95 × 180 cm.

vse mere v mm

KWB
Ogrevanje na biomaso